Aufbau Teil C - Brandschutzorgane mit besonderen Aufgaben im Betrieb

VL-Nummer

Teil C der Brandschutzordnung

richtet sich an Personen mit besonderen Aufgaben im Betriebsbrandschutz, also Brandschutzbeauftragte und Brandschutzwarte. Diesen Organen werden über die allgemeinen Pflichten der Arbeitnehmer hinaus besondere Aufgaben im Brandschutz übertragen. In erster Linie handelt es sich dabei um regelmäßige Kontrolltätigkeiten, wie

- Wahrnehmung der Eigenkontrolle durch den/die Brandschutzbeauftragte/n,
- Abarbeitung vorgegebener Checklisten durch den /die Brandschutzwart/in und
- Veranlassung von periodischen Überprüfungen von Einrichtungen des Brandschutzes.

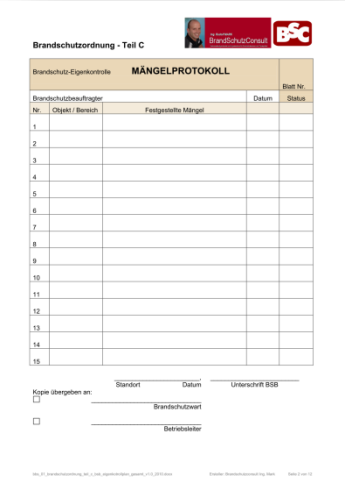
Brandschutzordnung - Teil C

Brandschutz-Eigenkontrolle **MÄNGELPROTOKOLL** Blatt Nr.

Brandschutzbeauftragter Datum Status

Nr.	Objekt / Bereich	Festgestellte Mängel		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Standort Datum Unterschrift BSB

Kopie übergeben an:

☐ Brandschutzwart

☐ Betriebsleiter

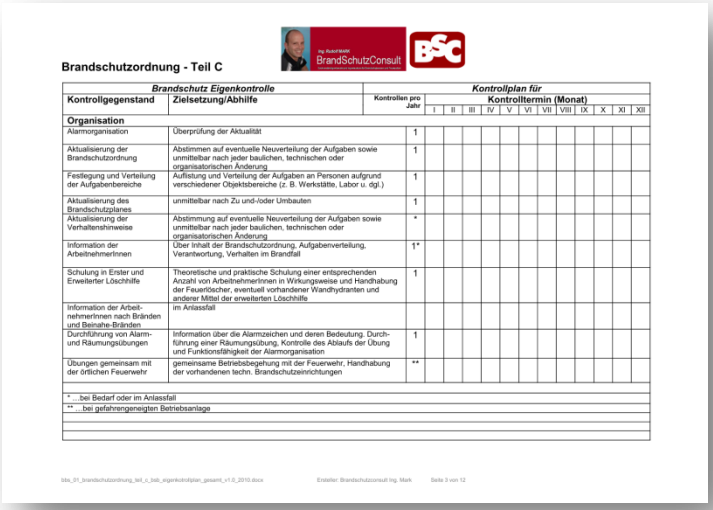
Brandschutzordnung - Teil C

Brandschutz Eigenkontrolle			Kontrollplan für											
Kontrollgegenstand	Zielsetzung/Abhilfe	Kontrollen pro Jahr	Kontrolltermin (Monat)											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organisation														
Alarmorganisation	Überprüfung der Aktualität	1												
Aktualisierung der Brandschutzordnung	Abstimmen auf eventuelle Neuverteilung der Aufgaben sowie unmittelbar nach jeder baulichen, technischen oder organisatorischen Änderung	1												
Festlegung und Verteilung der Aufgabenbereiche	Auflistung und Verteilung der Aufgaben an Personen aufgrund verschiedener Objektsbereiche (z. B. Werkstätte, Labor u. dgl.)	1												
Aktualisierung des Brandschutzplanes	unmittelbar nach Zu und-/oder Umbauten	1												
Aktualisierung der Verhaltenshinweise	Abstimmung auf eventuelle Neuverteilung der Aufgaben sowie unmittelbar nach jeder baulichen, technischen oder organisatorischen Änderung	*												
Information der Arbeitnehmerinnen	Über Inhalt der Brandschutzordnung, Aufgabenverteilung, Verantwortung, Verhalten im Brandfall	1*												
Schulung in Erster und Erweiterter Löschhilfe	Theoretische und praktische Schulung einer entsprechenden Anzahl von Arbeitnehmerinnen in Wirkungsweise und Handhabung der Feuerlöscher, eventuell vorhandener Wandhydranten und anderer Mittel der erweiterten Löschhilfe	1												
Information der Arbeitnehmerinnen nach Bränden und Beinahe-Bränden	im Anlassfall													
Durchführung von Alarm- und Räumungsübungen	Information über die Alarmzeichen und deren Bedeutung. Durchführung einer Räumungsübung, Kontrolle des Ablaufs der Übung und Funktionstüchtigkeit der Alarmorganisation	1												
Übungen gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr	gemeinsame Betriebsbegehung mit der Feuerwehr, Handhabung der vorhandenen techn. Brandschutzeinrichtungen	**												

* ...bei Bedarf oder im Anlassfall

** ...bei gefahrengeneigten Betriebsanlage

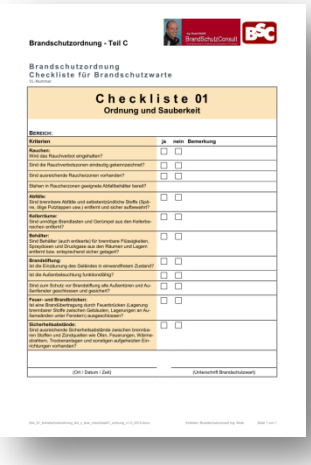
Brandschutzordnung - Teil C

Brandschutzordnung
Checkliste für Brandschutzwarte

Checkliste 01
Ordnung und Sauberkeit

Bereich:			
Kriterien	**ja**	**nein**	**Bemerkung**
Rauchen: Wird das Rauchverbot eingehalten?	☐	☐	
Sind die Rauchverbotszonen eindeutig gekennzeichnet?	☐	☐	
Sind ausreichende Rauchzonen vorhanden?	☐	☐	
Stehen in Rauchzonen geeignete Abfallbehälter bereit?			
Abfälle: Sind brennbare Abfälle und selbstentzündliche Stoffe (Spr.-, ölige Putzlappen usw.) entfernt und sicher aufbewahrt?	☐	☐	
Kellerräume: Sind unnötige Brandlasten und Gerümpel aus den Kellerbereichen entfernt?	☐	☐	
Behälter: Sind Behälter (auch entleerte) für brennbare Flüssigkeiten, Gase, Schmierstoffe, Farben, Lacke, Lösungen und Lagen entfernt bzw. entsprechend sicher gelagert?	☐	☐	
Brandstiftung: Ist die Einsturzung des Gebäudes in einwandfreiem Zustand?	☐	☐	
Ist die Außenbeleuchtung funktionstüchtig?	☐	☐	
Sind zum Schutz vor Brandstiftung alle Außentüren und Außenfenster geschlossen und gesichert?	☐	☐	
Feuer- und Brandbrücken: Ist eine Brandübertragung durch Feuerbrücken (Lagerung brennbarer Stoffe zwischen Gebäuden, Lagerungen an Außenwänden usw.) ausgeschlossen?	☐	☐	
Brandschutzabschnitte: Sind ausreichende Sicherheitsabstände zwischen brennbaren Stoffen und Einrichtungen wie Öfen, Feuerungen, Wärmeanlagen, Trockenanlagen und sonstigen aufgestellten Einrichtungen vorhanden?	☐	☐	

(Ort / Datum / Zeit) (Unterschrift Brandschutzwart)

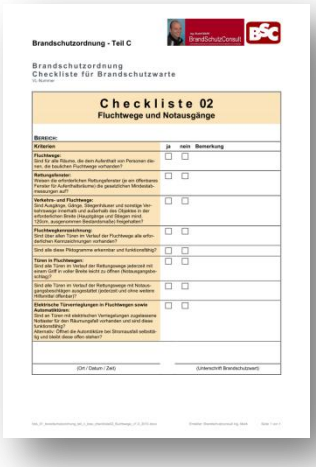
Brandschutzordnung - Teil C

Brandschutzordnung
Checkliste für Brandschutzwarte

Checkliste 02
Fluchtwege und Notausgänge

Bereich:			
Kriterien	**ja**	**nein**	**Bemerkung**
Fluchtwege: Sind für alle Räume, die dem Aufenthalt von Personen dienen, die baulichen Fluchtwege vorhanden?	☐	☐	
Rettungsfenster: Weisen die erforderlichen Rettungsfenster (je ein öffenbares Fenster für Aufenthaltsräume) die gesetzlichen Mindestabmessungen auf?	☐	☐	
Verkehrs- und Fluchtwege: Sind Verkehrs- und Fluchtwege, Treppenhäuser und sonstige Verbindungswege innerhalb und außerhalb des Objektes in der erforderlichen Breite (Hauptgänge und Stiegen mind. 120cm, ausgenommen Bestandsmaße) freigehalten?	☐	☐	
Fluchtwegkennzeichnung: Sind über allen Türen im Verlauf der Fluchtwege alle erforderlichen Kennzeichnungen vorhanden?	☐	☐	
Sind alle diese Piktogramme erkennbar und funktionstüchtig?	☐	☐	
Türen im Fluchtwegen: Sind alle Türen im Verlauf der Rettungswege jederzeit mit einem Griff in voller Breite leicht zu öffnen (Notausgangsverschlag)?	☐	☐	
Sind alle Türen im Verlauf der Rettungswege mit Notausgangsverschlägen ausgestattet (jederzeit und ohne weitere Hilfsmittel öffenbar)?	☐	☐	
Elektrische Türverriegelungen in Fluchtwegen sowie Notausgangsverschlägen: Sind an Türen mit elektrischen Verriegelungen zugelassene Notfalltaster für den Räumungsfall vorhanden und sind diese funktionstüchtig? Alternativ: Öffnet die Automatiktüre bei Stromausfall selbsttätig und bleibt diese offen stehen?	☐	☐	

(Ort / Datum / Zeit) (Unterschrift Brandschutzwart)

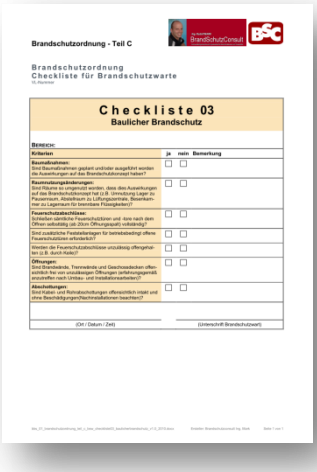
Brandschutzordnung - Teil C

Brandschutzordnung
Checkliste für Brandschutzwarte

Checkliste 03
Baulicher Brandschutz

Bereich:			
Kriterien	**ja**	**nein**	**Bemerkung**
Baumaßnahmen: Sind Baumaßnahmen geplant und/oder ausgeführt worden die Auswirkungen auf das Brandschutzkonzept haben?	☐	☐	
Raumwidmungen: Sind Räume so umgewidmet worden, dass den Auswirkungen auf das Brandschutzkonzept hat (z.B. Umwidmung Lager zu Aufenthaltsraum, Abstellraum zu Lüftungszentrale, Besenkammer zu Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten)?	☐	☐	
Feuerschutzabschlüsse: Schließen sämtliche Feuerschutztüren und -tore nach dem Öffnen selbsttätig (ab 20cm Öffnungsspalt) vollständig?	☐	☐	
Sind zusätzliche Feststellanlagen für betriebsbedingt offene Feuerschutztüren erforderlich?	☐	☐	
Werden die Feuerschutzabschlüsse unzulässig offengehalten (z.B. durch Keile)?	☐	☐	
Öffnungen: Sind Brandwände, Trennwände und Geschossdecken offensichtlich frei von unzulässigen Öffnungen (erforderlichenfalls ausreichend nach Umbau- und Installationsarbeiten)?	☐	☐	
Abschottungen: Sind alle Rohrdurchführungen offensichtlich intakt und ohne Beschädigungen/Nachinstallationen bearbeitet?	☐	☐	

(Ort / Datum / Zeit) (Unterschrift Brandschutzwart)

Checkliste 04 - Betriebsbrandschutz

Checkliste 05 - Brandschutz-Infrastruktur